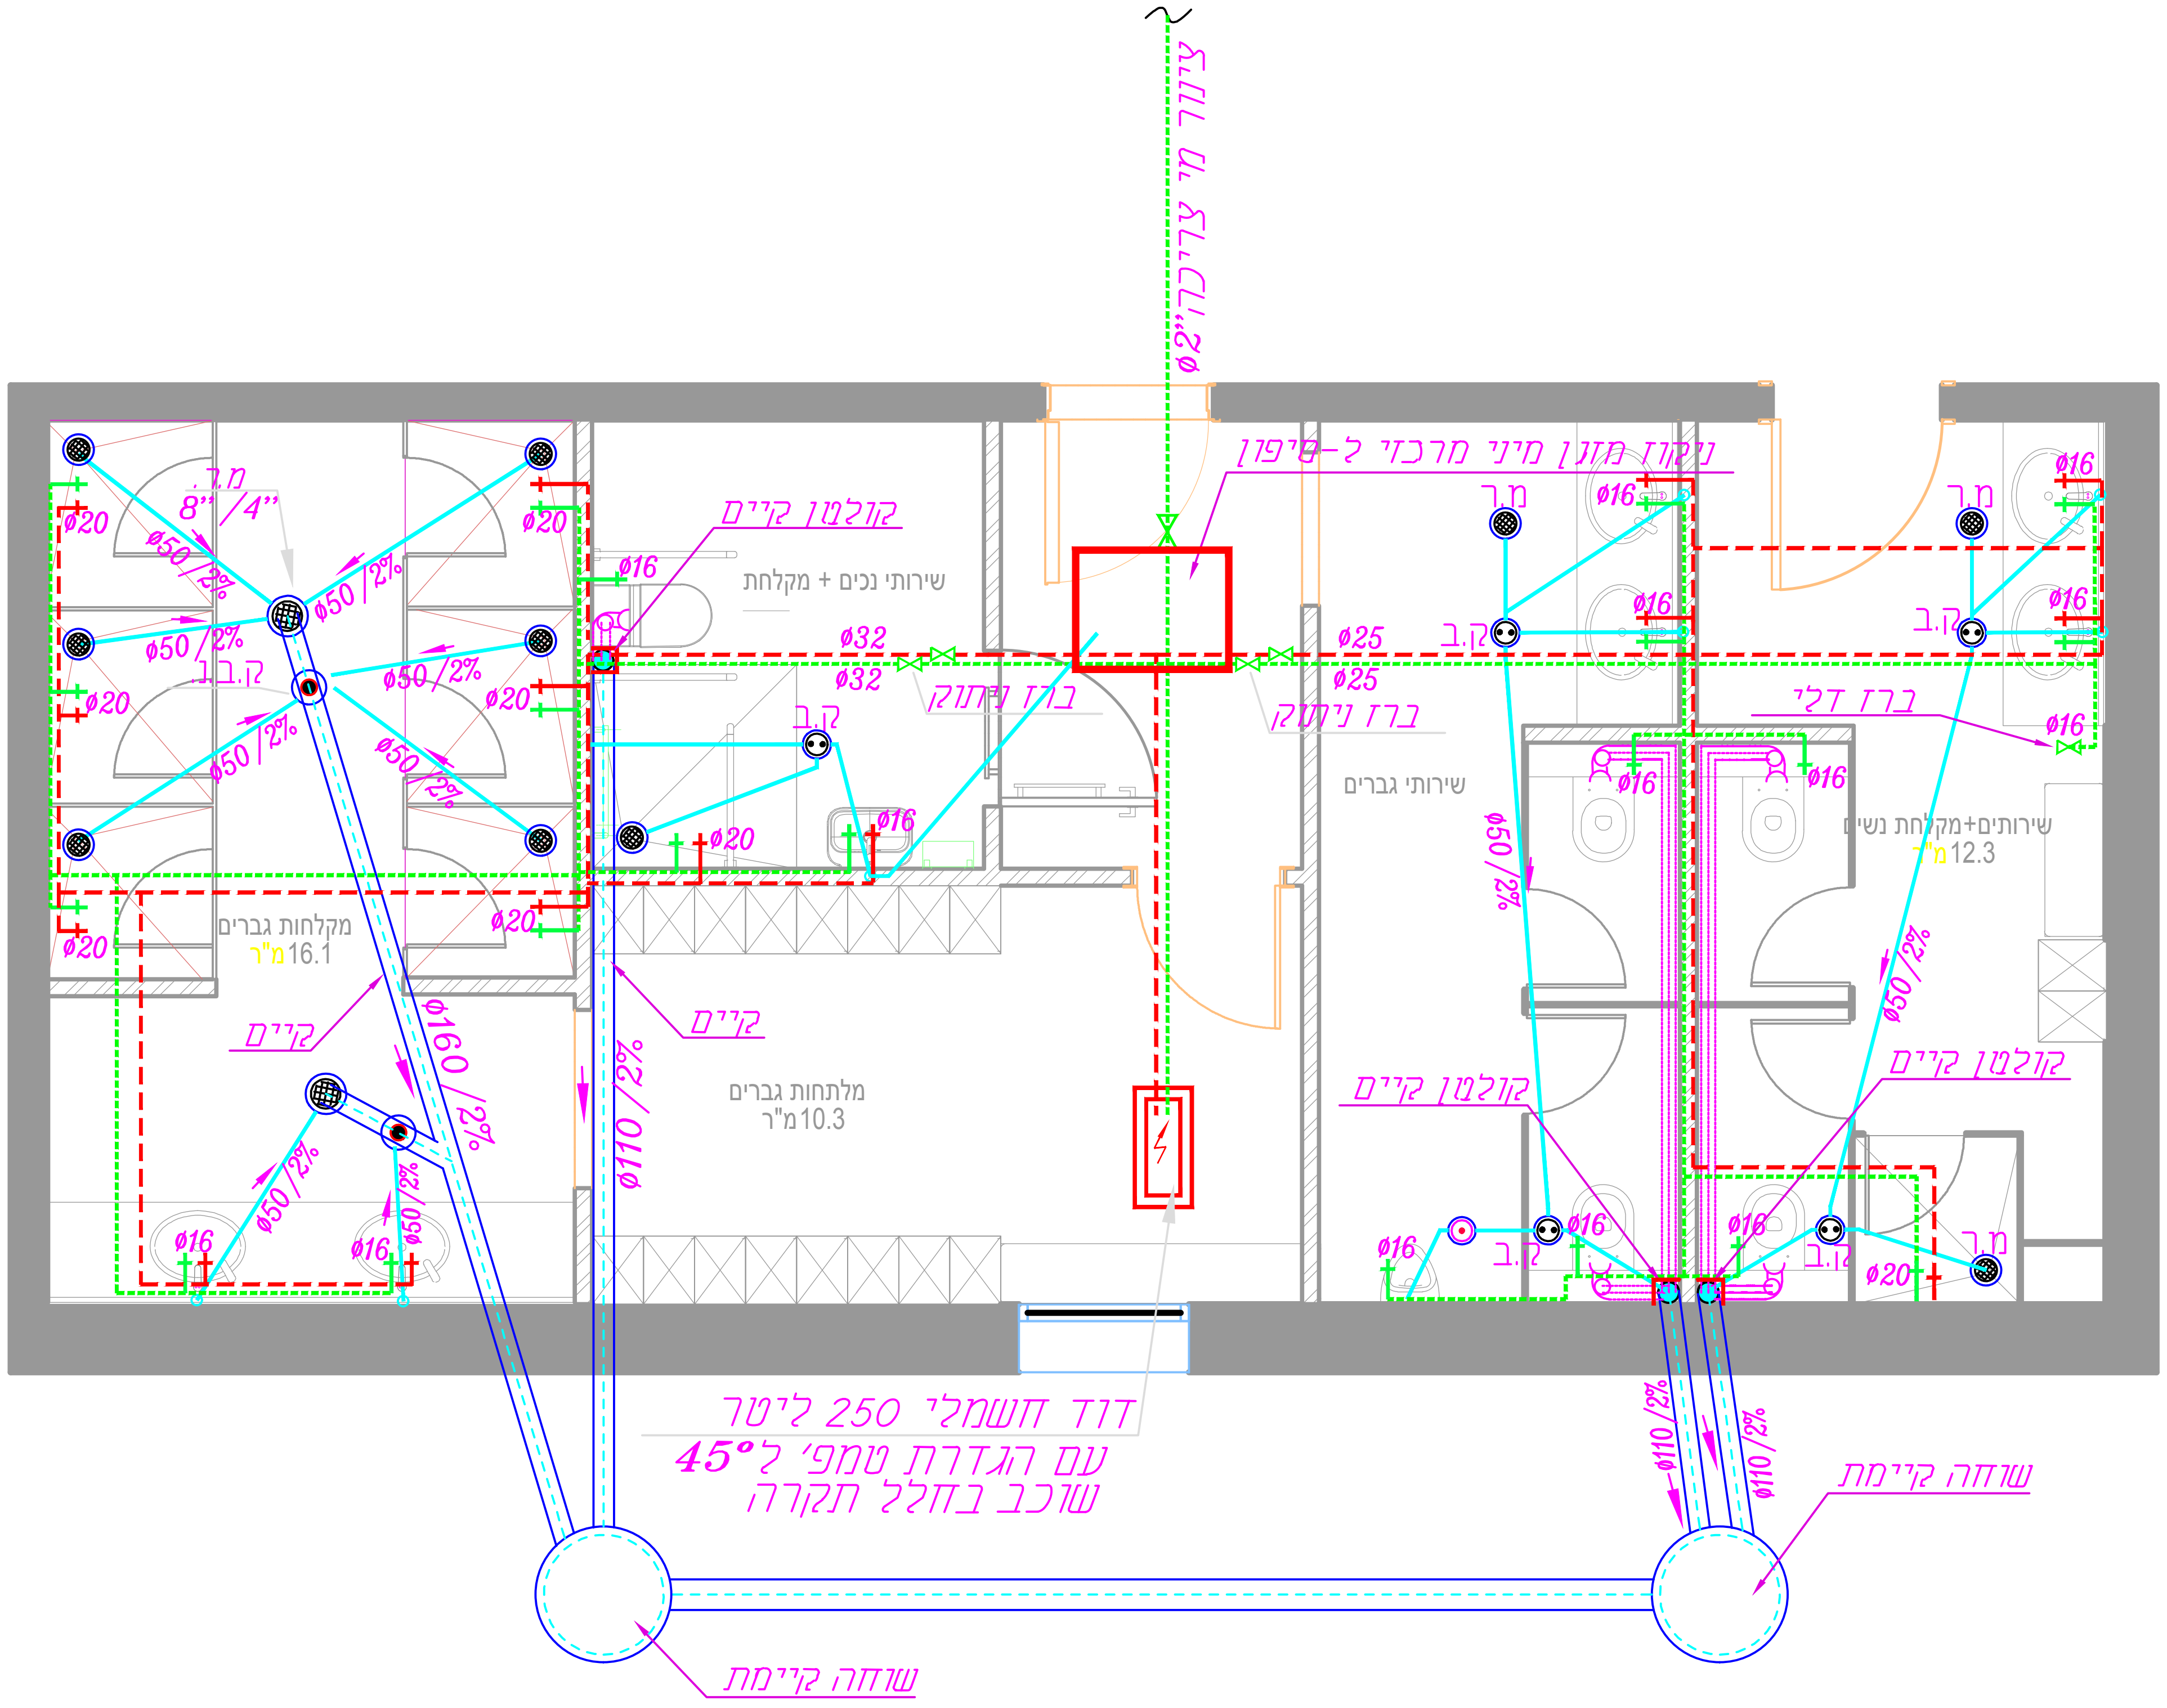

הערות

שיפוע כל צנרת הדלוחין יהיה 2.0%

1. חיבור לקו ביוב עירוני ולקו מים עירוני יבוצע בתאום ואישור הרשות המקומית.
2. צנור ביוב מונחת בקרקע מתחת לבנין ומתחת למשתחי בטון תהיה מ-H.P.D.E. "גבריט" עם עטיפת בטון מזוין 10 ס"מ סביב לצינור.
3. שינויים בכיוון הזרימה מאנכית לאופקית יעשו באמצעות קולטן בקומת הקרקע, הכולל שתי ברכים בנות 45 מעלות כל אחת.
4. כל צנרת הביוב בקוטר 110 מ"מ תהיה מ H.P.D.E. לרבות הספחים והביקורות.
5. על קולטן מקומות הבנין מותקן "עין בקורת" או "קטע בקורת" מעל הרצפה לפני הירידה לקרקע, כל שתי קומות ובקומה עליונה.
6. צנרת דלוחין בקוטר 40-50 מ"מ תהיה מפוליפרופילן.
7. צנורות מים קרים וחמים לבצע מצינורות יהיו מסוג Multigol לפי הקוטר המסומן בתכנית
8. גובה המכסים יתואם סופית עם הפיתוח המכסים בתוך שטח כביש יהיה מכסה ב.ב.כ והשאר ב.ב.בנוי

מקרא:-

- שוחת ביוב
- צנור דלוחין בקוטר 2"
- צנור שופכין בקוטר 4" במילוי
- צנור דלוחין ואוויר (צ.ש.+א ø4" +עין בקורת 01)
- קופסת ביקורת (ק.ב ø4/2)
- קופסת ביקורת נופלת (ק.ב.נ ø4/4)
- מחסום תופי (מ.ת ø4/2)
- מחסום רצפה (מ.ר ø4/2)
- מחסום רצפה (מ.ר 8"/4")
- עמדת כיבוי אש: ארון כיבוי במידה 100/80/30 כוללת ברז כיבוי 2" ברז ניתוק 1" גלגלון 25 מ'
- צינור מים חמים-מולטיגול (hw)
- צינור מים קרים-מולטיגול (cw)
- צינור מי כיבוי-סקידיול (Fw)
- ווסת טמפרטורה 45 מעלות

FPA

	תואר השינוי	תאריך
1		
2		
3		
4		

לעיון	לאישור	למכרז	לביצוע
○	○	●	○

הקבלן אחראי למידות ועליו לבקר אותן.
על כל סטיה או סתירה או אי התאמה עליו להודיע למתכנן בטרם ימשיך בעבודתו .
אין לקבוע גדלים ומידות ע"י מדידה בשרטוט.

אדריכל: עימת צדיק

מזמין: אביב אדריכלים	תכנן: א.פ.
	תאריך : 01.09.2025
פרויקט: מלתחות גן שורק חברת חשמל	אשר: א.פ.
תוכנית: אנסטלציה	תאריך : 01.09.2025

עבודה מס'	תכנית מס'	קנה מדה:	מסמך זה הינו רכוש אין להעבירו או להעתיקו ללא רשות המתכנן
6973	ins-00	1:100	

אוסאמה פרח מיזוג אויר-אנסטלציה
מהנדסים יועצים הסקה-כיבוי אש
נוף הגליל-רח' כרמל 23
טלפון : 04-6021943 פקס : 04-6000149
נייד : 052-2660625
sf_osamaf@bezeqint.net
כתובת: נצרת ת.ד 3030 מיקוד 16130